

SCHONEWEG - FILTERTECHNIK GMBH

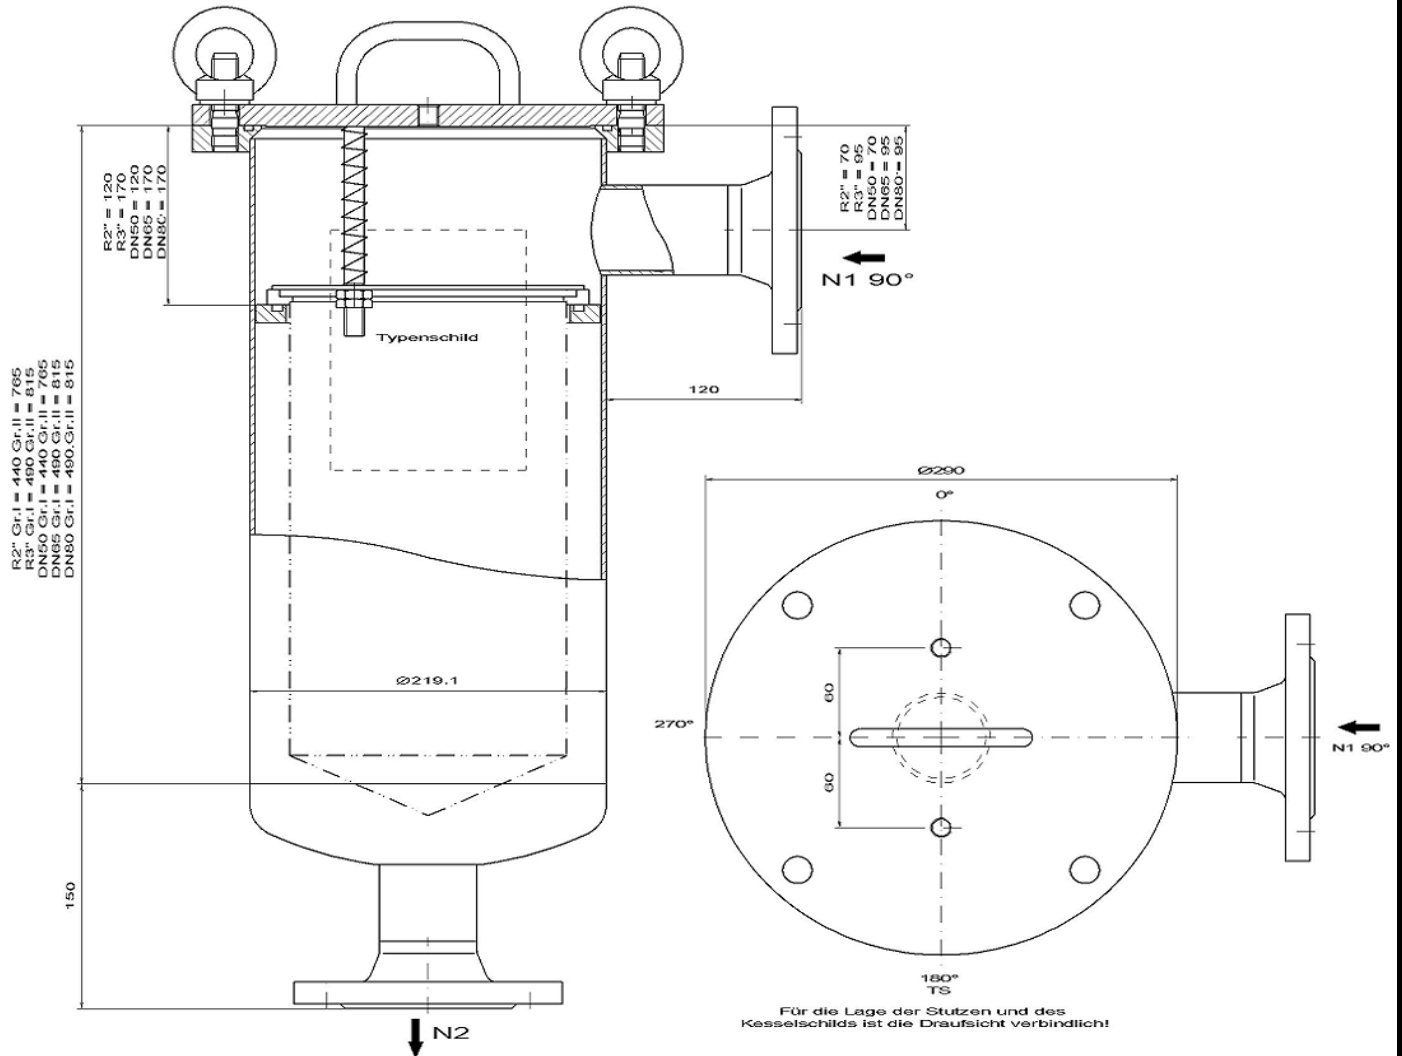
Breidertring 36, D-63322 Rödermark

Tel: +49 (0) 6074-48400-0

Fax: +49 (0) 6074-48400-18

www.schoneweg.com

Email: info@schoneweg.com

**Filtergehäuse
Gr. I/II****Datenblatt-Nr.:****09-JSW-A4-02-0101**

Spezifikation		Größe I	Größe II	Norm
Theoretische Filterleistung	(m³/h)	20	40	
Filterfläche	(m²)	0,25	0,50	
Maximal zulässiger Druck	(bar)	10	10	
Maximal zulässige Temperatur	(°C)	150	150	
Filtrateinlass	N1	Flansch DN50/65/80PN16	Flansch DN50/65/80PN16	DIN 2633
Filtratauslass	N2	Flansch DN50/65/80PN16	Flansch DN50/65/80PN16	DIN 2633
Entlüftung/Manometer	N3/N4	G 1/4"	G 1/4"	DIN ISO 228-1
Inhalt	(Liter)	ca. 18	ca. 30	
Gewicht ca.	(kg)	35	40	
Konformitätsbewertungsverfahren DGRL		Artikel 3, Absatz 3	Artikel 3, Absatz 3	